

## INTERVENTO AL CONVEGNO SICUREZZA E SVILUPPO

**NUOVI OBBLIGHI DATORIALI PREVISTI DAI DECRETI  
MINISTERIALI SOSTITUTIVI DEL D.M. 10.03.1998**

**DM 02.09.2022 " GSA"**

**DM 03.09.2022 "Minicodice di Prevenzione Incendi"**

**Prato 06 Dicembre 2022**  
**Fabrizio VESTRUCCI**


---

**DM 02.09.2021 – Decreto GSA - DM 03.09.2021 – Mini Codice di Prevenzione Incendi**



## Dal DM 10.03.1998 a..... ?

ai decreti attuativi di quanto stabilito dall' **art. 46 comma del D.Lgs 81/2008**  
Scelta politica di articolare in documenti distinti per argomento

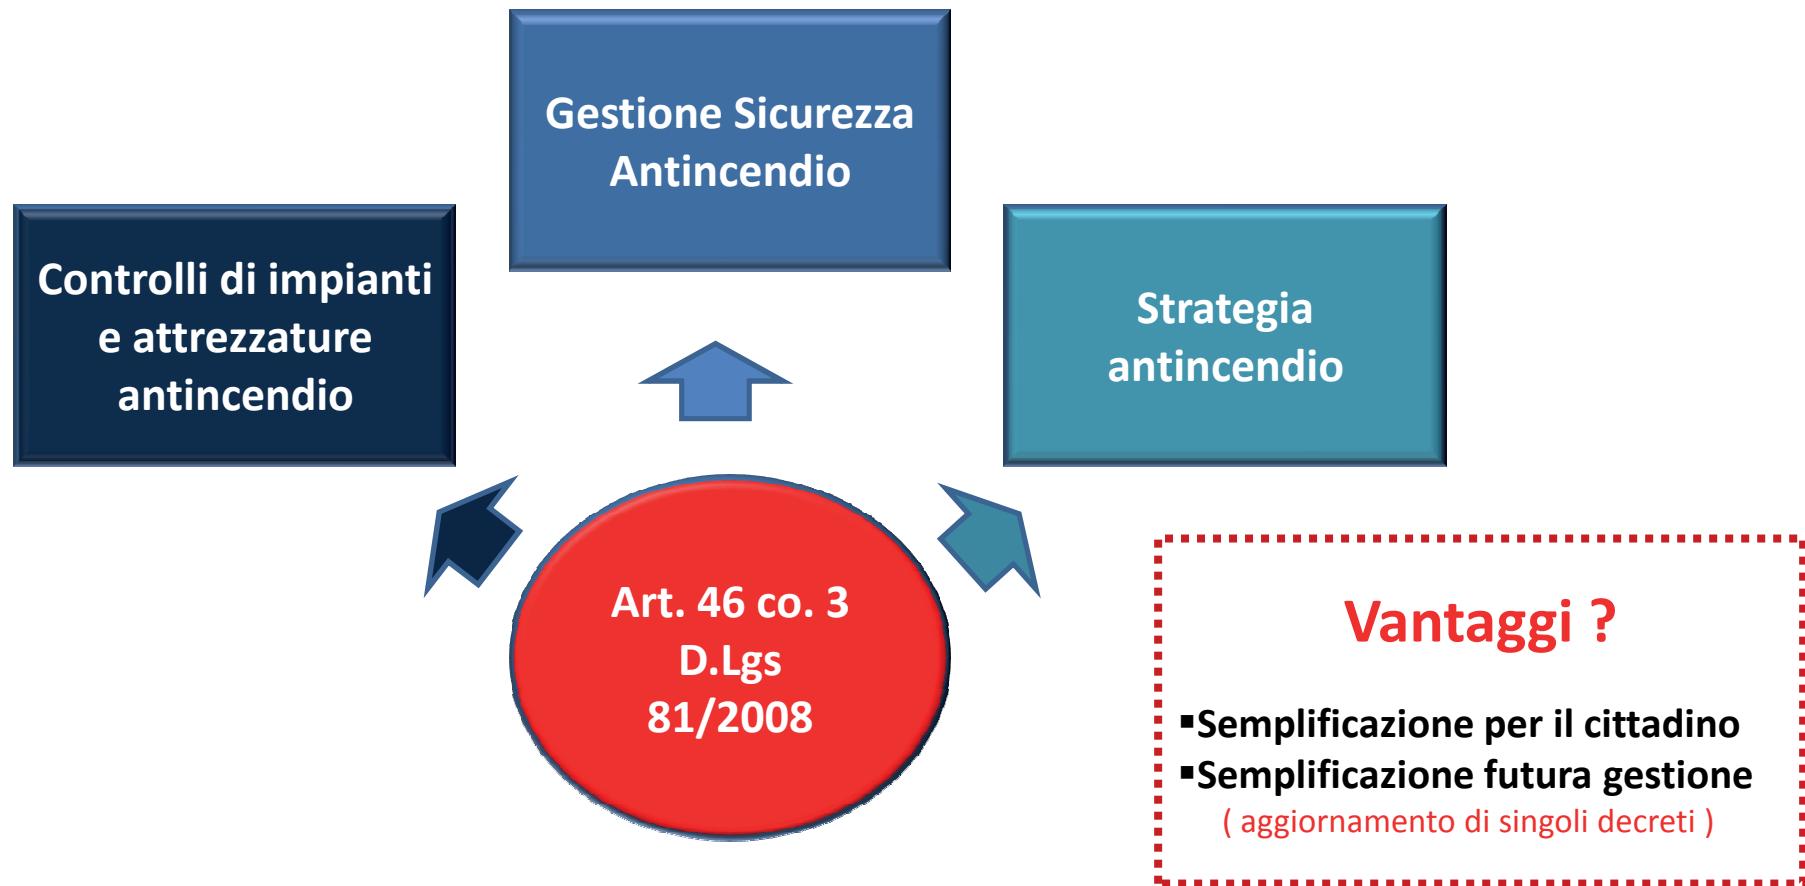

## L'applicazione dell'art. 46 co. 3) attraverso .....

**DM 02.09.2021**

*GU. n. 237 del 04.10.2021*

### **GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a) punti 2 e 4 e lettera b del D. Lgs. 81/2008”  
*(cosiddetto “Decreto GSA”).*



## L'applicazione dell'art. 46 co. 3) attraverso .....

**DM 03.09.2021**

*GU. n. 259 del 29.10.2021*

### **STRATEGIA ANTINCENDIO**


“Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punto 1 del D. Lgs. 81/2008”  
*(cosiddetto “MINICODICE”).*



## L'applicazione dell'art. 46 co. 3) attraverso .....



Abrogato a partire dal 29 Ottobre 2022 ad eccezione delle parti che riguardano i contenuti del DM 01.09.2021 "qualificazione addetti"

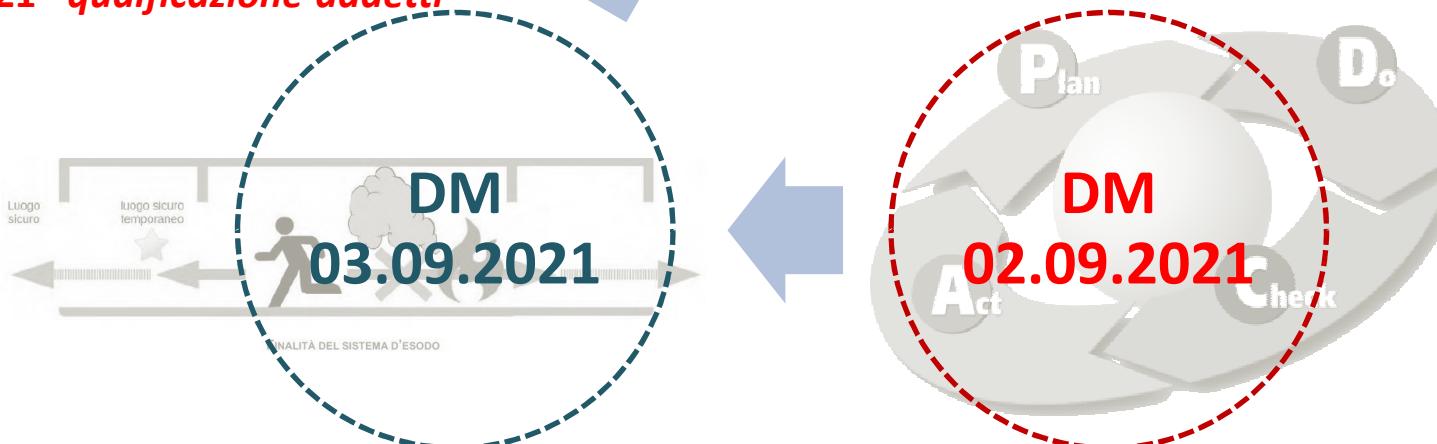

Il DM 02 Settembre 2021

*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. posti. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 162° - Numero 237



**GAZZETTA UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*PARTE PRIMA*

Roma - Lunedì, 4 ottobre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA AREHULA, 71 - 00181 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 611 - 00131 ROMA - CENTRAUNO 06-85181 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta  
da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato



## Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

**“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell'art. 46 co. 3 let. a) punti 2 e 4 e lettera b) del D.lgs 81/2008”**

articolo	
<b>1</b>	Campo applicazione
<b>2</b>	Gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza
<b>3</b>	Informazione e formazione dei lavoratori
<b>4</b>	Designazione degli addetti al servizio antincendio
<b>5</b>	Formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenze
<b>6</b>	Requisiti dei docenti
<b>7</b>	Disposizioni finali e transitorie
<b>8</b>	Entrata in vigore

**Allegato I** Gestione della sicurezza in esercizio

**Allegato II** Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

**Allegato III** Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

**Allegato IV** idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio

**Allegato V** Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio



# Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

## Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività)



Organizza la

“gestione della sicurezza antincendio”



**Definizione ?**  
Punto G.1.10  
del Codice di Prevenzione  
Incendi

**misura finalizzata alla gestione di un'attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una organizzazione che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure.**

# Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

## Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività)



### Gestione della sicurezza in esercizio



finalizzata a prevenire l'insorgenza di un incendio a partire dalla *formazione, informazione, rispetto norme comportamentali, alle manutenzioni, controlli, sorveglianza, preparazione all'emergenza, etc...*

Organizza la gestione della sicurezza antincendio, di quale tipo?



### Gestione della sicurezza in emergenza



finalizzata a mitigare gli effetti dell'incendio ed a estinguerelo salvaguardando l'incolumità degli occupanti, dei beni e dei soccorritori



# Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]



## Fuori Campo di applicazione

*Per le attività che si svolgono*

nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81



attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, (rischio incidente rilevante)

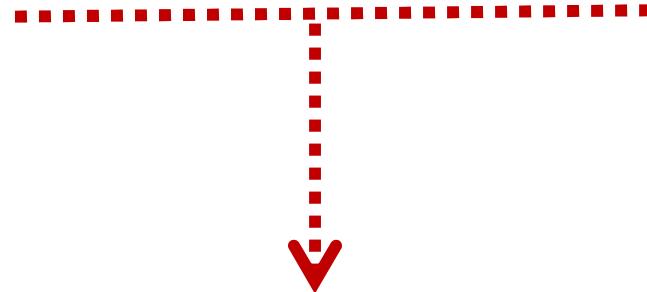

**Applica limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli :**

**Art 4 - Designazione degli addetti al servizio antincendio**


**Art 5 - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza**

**Art 6 - Requisiti dei docenti**

## Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]



Tra gli obblighi del Datore lavoro .....

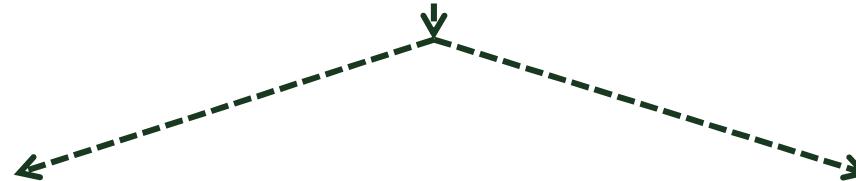

fornire ai lavoratori un' adeguata **informazione** e **formazione** sui **principi di base della prevenzione incendi** e sulle **azioni da attuare in presenza di un incendio**, secondo le indicazioni riportate nell'allegato I al DM 02.09.2021

fornire ai lavoratori **esposti a rischi di incendio o di esplosione** correlati al posto di lavoro, in *relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore*, una specifica ed adeguata **formazione antincendio**

# Gestione della sicurezza antincendio – GSA

DM 02.09.2021

*azioni da attuare in presenza di un incendio*  $\longleftrightarrow$  Piano di emergenza

## QUANDO E' OBBLIGATORIO ????



luoghi di lavoro ove sono occupati **almeno dieci lavoratori**



luoghi di lavoro **aperti al pubblico** caratterizzati dalla presenza contemporanea di **più di cinquanta persone**, indipendentemente dal numero dei lavoratori



Luoghi di lavoro che rientrano nell' **allegato I** al DPR 1° agosto 2011, n. 151




# Gestione della sicurezza antincendio – GSA

## DM 02.09.2021

### Piano di emergenza

E' AL DI FUORI DEI CASI SOPRA INDICATI ?????

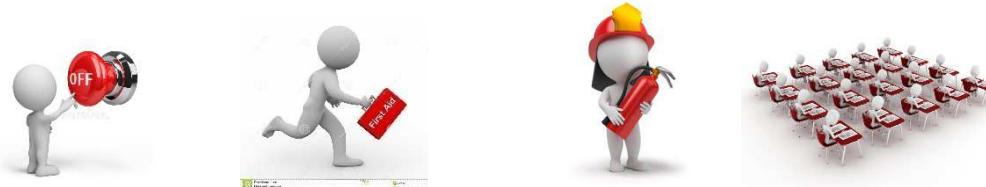

**NON E' OBBLIGATORIO REDIGERE IL PIANO DI EMERGENZA**


ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.



Tali misure SONO RIPORTATE  
NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
anche se redatto nelle forme standardizzate semplificate

## Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

### Luoghi di lavoro dove non ricorre l'obbligo del Piano di emergenza

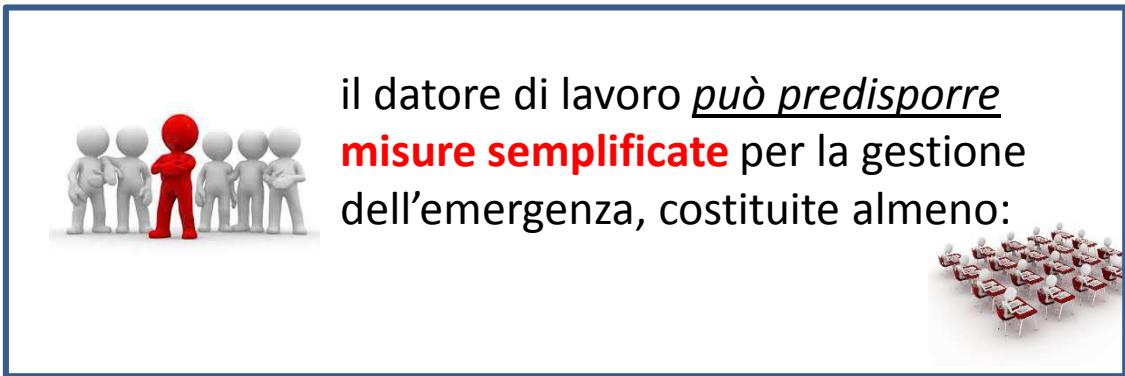

da **planimetria** che contiene alcuni elementi minimi



da **indicazioni schematiche** contenenti alcuni elementi minimi



## Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

### Piano di emergenza

QUANTI ADDETTI DEVONO ESSERE DESIGNATI ????



In relazione alle risultanze della **valutazione dei rischi ed al tempo di risposta all'emergenza**.

**Il numero complessivo** deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili



## Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

### Piano di emergenza

**NEI CASI DI OBBLIGATORIETÀ DI ADOZIONE DI UN PIANO DI  
EMERGENZA, QUESTO DEVE CONTENERE.....**



il **numero dei lavoratori incaricati** dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze < **addetti al servizio antincendio** >



.....<*Tizio*



.....<*Caio*



.....<*Sempronio*

## Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

### Piano di emergenza

QUANDO E' AGGIORNATO IL PIANO DI EMERGENZA????



**E' AGGIORNATO**

ogni qualvolta intervenga una **modifica** che possa alterare le **misure di prevenzione e protezione**

**In tali ipotesi** aggiornamento deve prevedere



l'informazione dei lavoratori

ed il coinvolgimento degli addetti  
alla gestione dell'emergenza

# Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

## La FORMAZIONE degli ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO



Come effettuarla ??

METODOLOGIE DIDATTICHE

### Parti teoriche

- ✓ In presenza
- ✓ In videoconferenza (sincrona)
- ✓ Ricorso a linguaggi multimediali  
che consentono l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi
- ✓ NO e learning (FAD)

### Parti pratiche

- ✓ In presenza
- ✓ Obbligo di esercitazioni pratiche  
anche nel *livello 1* con esclusione  
possibilità di ricorso ad ausili  
multimediali da usare in aula
- ✓ NO e learning (FAD)

## Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]


### La FORMAZIONE degli ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO



Come effettuarla ??

I contenuti minimi dei **corsi di formazione** e dei corsi di **aggiornamento antincendio** per **addetti al servizio antincendio**, sono correlati al livello di rischio dell'attività così come **VALUTATO** dal **DATORE DI LAVORO**

SONO INDIVIDUATI **TRE GRUPPI DI PERCORSI FORMATIVI** IN FUNZIONE DELLA COMPLESSITÀ DELL'ATTIVITÀ E DEL LIVELLO DI RISCHIO



Attività di **livello 3**

Attività di **livello 2**

Attività di **livello 1**

# Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

## La FORMAZIONE degli ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO




Attività di **livello 3**  
*(ex Rischio alto)*

Sono annoverate tra queste:

- a. Stabilimenti ricadenti tra quelli definiti come di “**soglia inferiore**” e “**soglia superiore**” dal D.lgs 26.06.2015 n. 105 – Direttiva SEVESO III;
- b. Fabbriche e depositi di esplosivi;
- c. Centrali termoelettriche;
- d. Impianti estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e. Impianti e laboratori nucleari;
- f. Depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a mq. 20.000;
- g. Attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a mq. 10.000;
- h. Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico > mq. 5000, metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i. Interporti con superficie > mq. 20.000;
- j. Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno, nonché case di riposo per anziani
- k. Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- l. Uffici con oltre 1000 persone presenti

# Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

## La FORMAZIONE degli ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

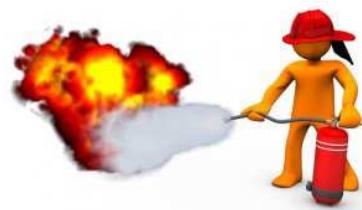

Attività di livello 2

*(ex Rischio medio)*

Sono annoverate tra queste:

- a. I luoghi di lavoro preordinati ai preventivi procedimenti amministrativi di prevenzione incendi compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011 n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
- b. I cantieri temporanei e mobili ove si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto

## Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

### La FORMAZIONE degli ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO



Attività di **livello 1**


*(ex Rischio basso)*

Sono annoverate tra queste:

Tutte quelle **categorie di attività non presenti** nelle fattispecie indicate ai precedenti punti 3 e 2 e **dove**, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio *offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme*

# Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

## La FORMAZIONE degli ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

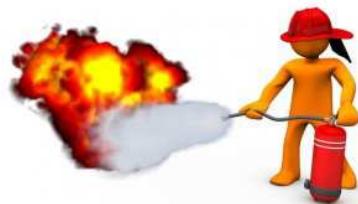


**Come effettuarla ??**

**Allegato III**

Livello attività	Durata corso formazione	Tabella riferimento allegato III	Durata corso aggiornamento	Tabella riferimento allegato III
<b>Livello 1</b>	<b>4 ore</b>	3.2.5	<b>2 ore</b>	3.2.6
<b>Livello 2</b>	<b>8 ore</b>	3.2.5	<b>5 ore</b>	3.2.6
<b>Livello 3</b>	<b>16 ore</b>	3.2.5	<b>8 ore</b>	3.2.6

## Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

### La FORMAZIONE degli ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

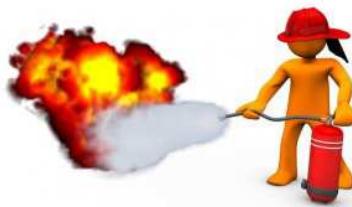

#### Aggiornamento della formazione ??

Art. 7

I **corsi già programmati** con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro il **4 Aprile 2023**

**Aggiornamento quinquennale** dalla data di svolgimento dell' **ultima attività di formazione o aggiornamento**


*Parte teorica anche in modalità FAD tipo sincrono*

**Se alla data del 04.10.2022 trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione e aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro il **04.10.2023****

## Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

### La FORMAZIONE degli ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

#### Idoneità Tecnica

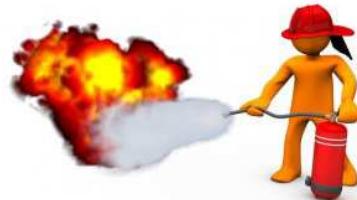

Obbligo conseguimento **ATTESTATO IDONEITÀ TECNICA**

nei casi individuati dall' allegato IV



Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

## REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

### DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO



#### DOCENTI PARTE TEORICA + PRATICA

Prerequisito : diploma di scuola secondaria di secondo grado

+

**Almeno 1 dei seguenti criteri**

Documentata esperienza **>90 ore** come docenti antincendio in ambito **teorico e pratico** al 4/10/2022

Corso di formazione per docenti teorico/pratici **tipo A** erogato dal CNVVF art. 6 D.Lgs n. 139/2006 (**allegato V**)

Iscrizione elenchi del Ministero dell'Interno (ai sensi dell'art. 16 co. 4 D.Lgs 139/2006)

+

Corso formazione **tipo C** per docenti erogato dal CNVVF limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche (**allegato V**)

Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel CNVVF e almeno 10 anni nei ruoli operativi dei Dirigenti, direttivi, ispettori o corrispondenti ruoli

## Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

### REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

#### DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO



#### DOCENTI PARTE TEORICA

Prerequisito : diploma di scuola secondaria di secondo grado

+

#### Almeno 1 dei seguenti criteri

Documentata  
esperienza >90 ore  
come docenti  
antincendio in ambito  
teorico al 4/10/2022

Corso di formazione  
per docenti, teorico  
**tipo B** erogato dal  
CNVVF  
art. 6 D.Lgs n.  
139/2006 (**allegato V**)

Iscrizione elenchi del  
Ministero dell'Interno (ai  
sensi dell'art. 16 co. 4  
D.Lgs 139/2006)

Rientrare tra il  
personale cessato dal  
servizio nel CNVVF e  
almeno 10 anni nei  
ruoli operativi dei  
Dirigenti, direttivi,  
ispettori o  
corrispondenti ruoli

## Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

### REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO



#### DOCENTI PARTE TEORICA

Prerequisito : non in possesso diploma di scuola secondaria di secondo grado



Al 4/10/2022 si ritengono **qualificati i docenti** con documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di **almeno 5 anni** con **almeno o più di 400 ore di docenza all'anno**

## Il DM 02 Settembre 2021 [Decreto G.S.A.]

### REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DOCENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO



#### DOCENTI PARTE PRATICA

Almeno 1 dei seguenti criteri

Documentata  
esperienza >90 ore  
come docenti  
antincendio **in ambito  
pratico** al 4/10/2022

Corso di formazione  
per docenti pratici **tipo C** erogato dal CNVVF  
**(allegato V)**

Rientrare tra il  
personale cessato dal  
servizio nel CNVVF e  
almeno 10 anni nei  
ruoli operativi dei Capi  
Reparto e Capi  
squadra

Il DM 03 Settembre 2021

SERIE GENERALE

Spedit. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 29 ottobre 2021

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

REDAZIONE E PREDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA - VITTORIO EMMANUELE II, 100 - 00187 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E DECORO DELLO STATO - VIA SALARIA, 111 - 00188 ROMA - CENTRALINO 06-58111 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA DEL VERGILIO, 1 - 00188 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato



## Il DM 03 Settembre 2021 [Decreto MINICODICE ]

“Criteri per la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro a **basso rischio di incendio**, ai sensi dell’art.46 co. 3 let. a) punto 1 del D.lgs 81/2008”

articolo	
<b>1</b>	<i>Campo applicazione</i>
<b>2</b>	<i>Valutazione dei rischi incendio</i>
<b>3</b>	<i>Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio</i>
<b>4</b>	<i>Disposizioni finali e transitorie</i>
<b>5</b>	<i>Entrata in vigore</i>

### Allegato I

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a **basso rischio di incendio**



# Scelta del corretto criterio di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

Regola tecnica verticale approccio prescrittivo oppure RTV e RTO per quelle attività per le quali emanata RTV secondo DM 03.08.2015

DM 03.08.2015 per quelle attività preordinate ai procedimenti amministrativi di prevenzione incendi  
Attività elencate nel DPR 151/2011 prive di RTV

DM 03.09.2021  
Attività a basso rischio incendio  
Allegato I  
o in alternativa  
RTO del DM 03.08.2015

Attività regolate da tecnica verticale approccio prescrittivo ma per così dire sotto soglia in questo caso o DM 03.09.2021 se vi rientra oppure DM 03.08.2015

**IN TUTTI GLI ALTRI CASI**  
solo ed esclusivamente il **Codice di Prevenzione Incendi**  
di cui al DM 03.08.2015 e s.m.i.




# DM 03 Settembre 2021

## CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ A RISCHIO BASSO DI INCENDIO

Sono tali se:



ubicate in attività non soggette (*DPR 151/2011*) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi **tutti i seguenti requisiti aggiuntivi**:

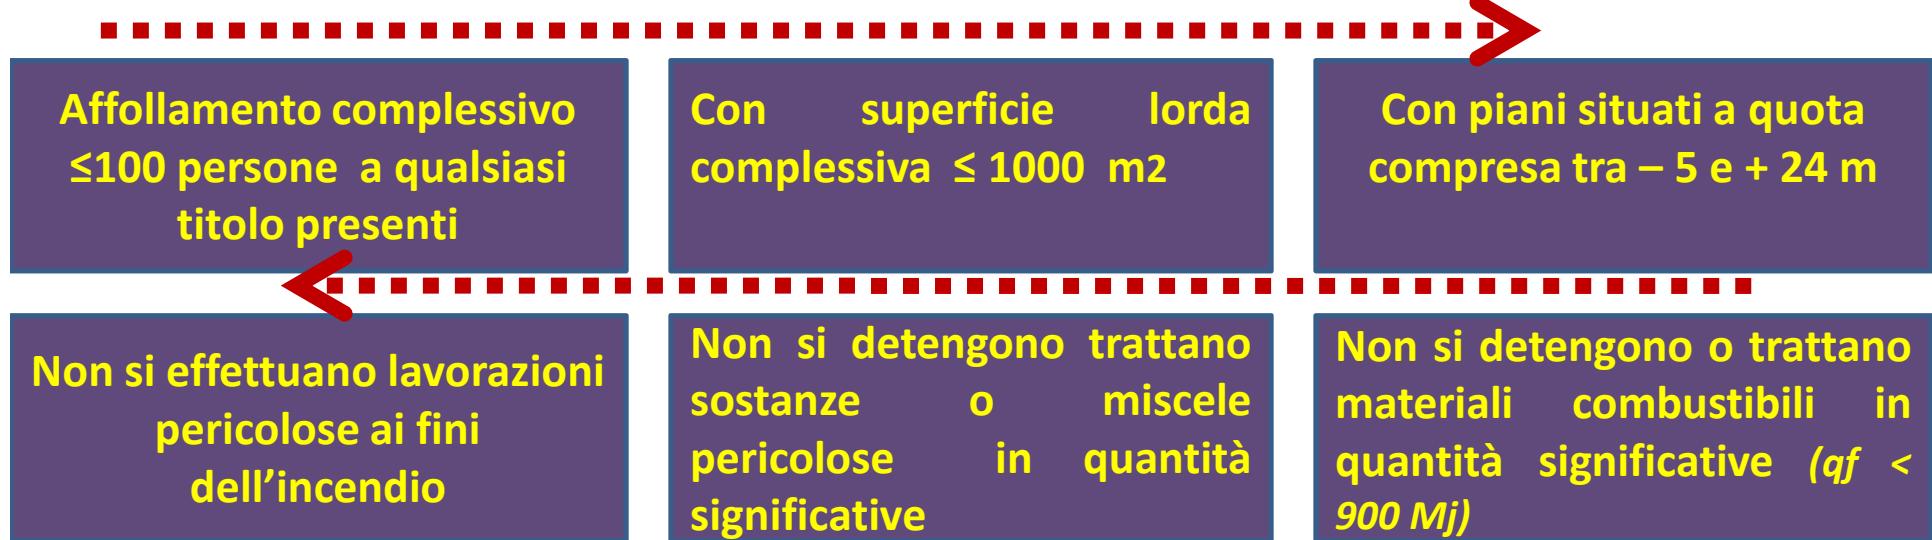

## Il DM 03 Settembre 2021 IL CAMPO DI APPLICAZIONE

Applicabile alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro

di cui **all'art. 62** del D.lgs 09.04.2008 n. 81

luoghi destinati a **ospitare posti di lavoro**, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché **ogni altro luogo di pertinenza** dell'azienda o dell'unità produttiva *accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro*

**attività' che si svolgono nei  
cantieri temporanei o mobili di  
cui al titolo IV**

**ESCLUSIONE**

## Il DM 03 Settembre 2021 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Presupposto fondamentale del processo  
è la **“valutazione del rischio incendio”**

che.....con le correlate misure di prevenzione,  
di protezione e gestionali per la riduzione del  
rischio di incendio



costituiscono parte specifica del **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**  
*di cui all'art. 18, comma 1 lettera a.*

## Il DM 03 Settembre 2021 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI



all'interno dell'ambito di applicazione del *Decreto 03.09.2021*  
come è effettuata la valutazione ?



In conformità ai criteri dettati  
dall'art. 3 ... (*che poi  
analizzeremo*)

coerente  
complementare

con la **VALUTAZIONE  
DEL RISCHIO ESPLOSIONE**  
*di cui al TITOLO XI  
(ove ne ricorrono i presupposti)*



## Il DM 03 Settembre 2021 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI



### LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D'INCENDIO

rappresenta un'analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all'  
***individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio*** e delle  
corrispondenti conseguenze per gli occupanti.

L' analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni  
progettuali previste nell' **ALLEGATO I**

## Le fasi successive al processo di valutazione

Identificati i pericoli di incendio  
è necessario valutare se questi possono essere:




### RIDOTTI attraverso:

- Riduzione sorgenti di innesco
- Diverso impiego di attrezzature di lavoro
- Realizzazione di impianti conformi ai luoghi di lavoro
- Utilizzo di materiali meno pericolosi
- Utilizzo di sostanze o preparati meno pericolose
- Modifiche ai processi produttivi
- Adozione di procedure di lavoro

# Il DM 03 Settembre 2021

## TERMINI E DEFINIZIONI

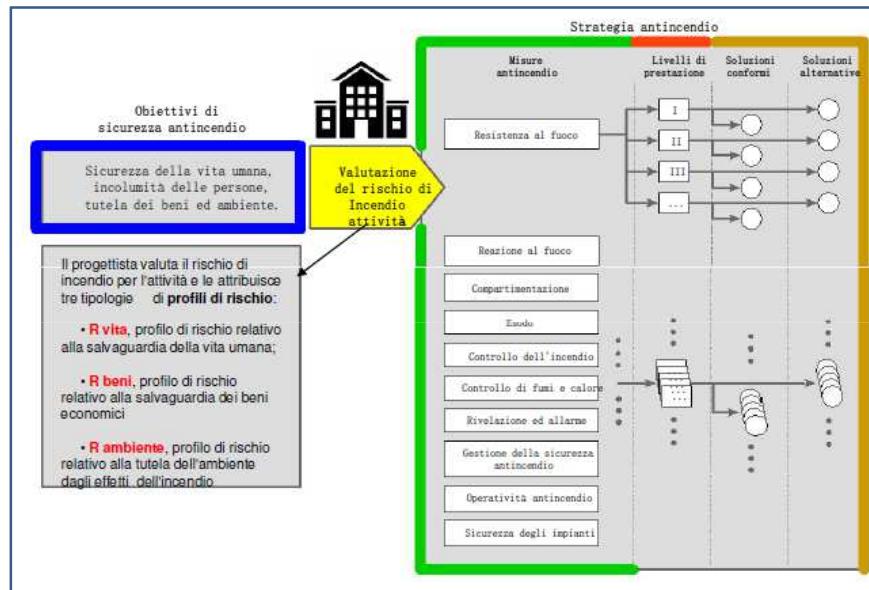

I termini, le definizioni e i simboli grafici utilizzati nell'allegato I al DM 03.09.2021 **sono quelli del capitolo G.1 del decreto ministeriale 3 Agosto 2015**

# la strategia antincendio



## Due termini fondamentali

- STRATEGIA ANTINCENDIO

- MISURE ANTINCENDIO


### Strategia antincendio

è quella combinazione delle *misure antincendio* finalizzate al raggiungimento degli *obiettivi di sicurezza antincendio*

### Misure antincendio

Sono quelle categorie omogenee di strumenti di prevenzione, protezione e gestionali, per la riduzione del rischio di incendio

# la strategia antincendio



In esito alle risultanze della valutazione dei rischi, ***le misure da adottare*** nella progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività, sono:

## Codice di Prevenzione Incendi DM 03.08.2015

- **S1 – Reazione al fuoco**
- **S2 – Resistenza al fuoco**
- **S3 – Compartimentazione**
- **S4 – Esodo**
- **S5 – Gestione sicurezza antincendio**
- **S6 – Controllo dell’incendio**
- **S7 – Rivelazione dell’incendio**
- **S8 – Controllo fumi e calore**
- **S9 – Operatività antincendio**
- **S10- Sicurezza impianti tecnologici**


## Minicodice di Prevenzione Incendi DM 03.09.2021 (*basso rischio*)

- – Compartimentazione
- – Esodo
- – Gestione sicurezza antincendio
- – Controllo dell’incendio
- – Rivelazione dell’incendio
- – Controllo fumi e calore
- – Operatività antincendio
- – Sicurezza impianti tecnologici

# L'allegato I al DM 03/09/2021

COME ABBIAMO VISTO È UN MODELLO SEMPLIFICATO RISPETTO AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

La progettazione per la sicurezza antincendio nei luoghi a basso rischio passa attraverso le seguenti fasi

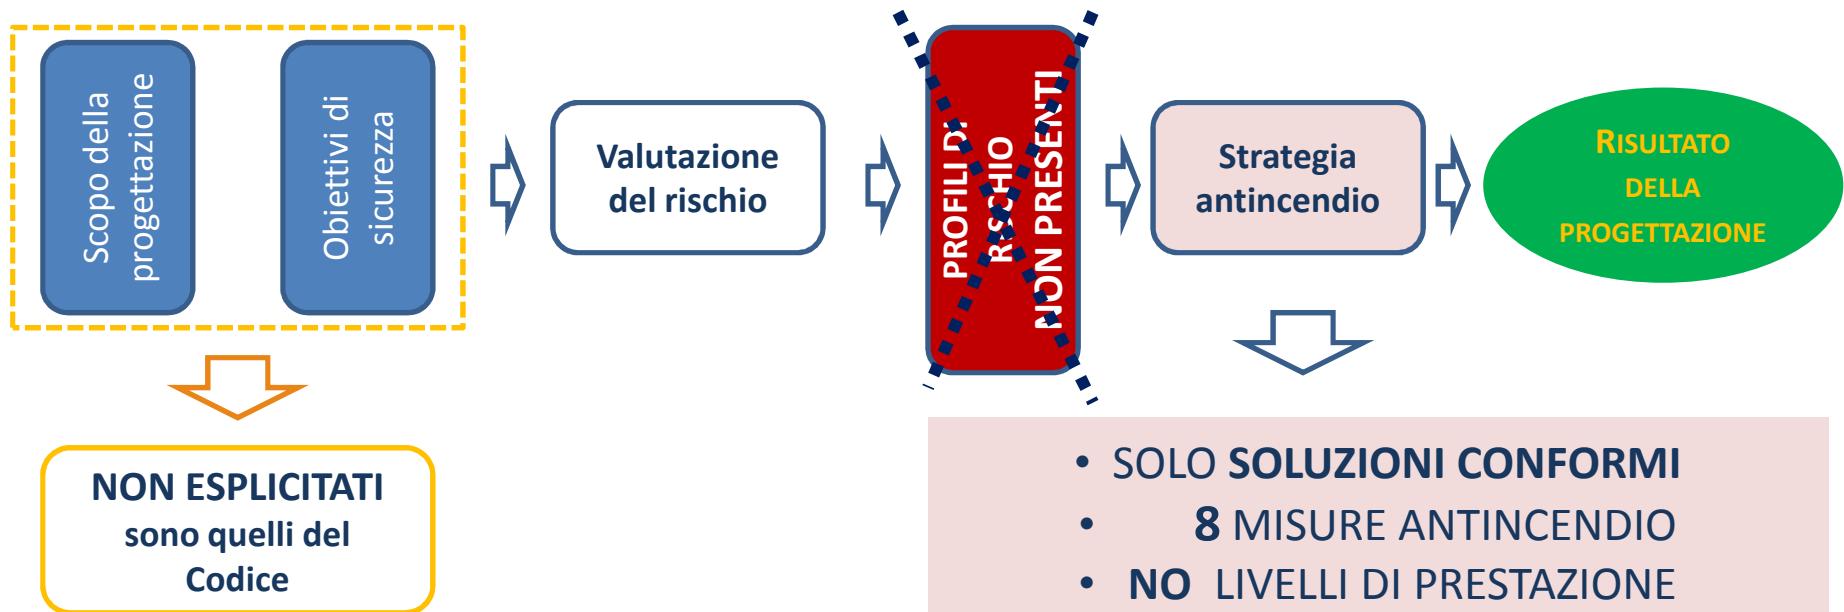

## Applicabilità del MINI CODICE alle attività preesistenti



Per i **luoghi di lavoro esistenti** *alla data di entrata in vigore del decreto 03.09.2021, l'adeguamento alle disposizioni contenute nello stesso, vengono attuate nei casi indicati nell'art. 29, comma 3 del D.lgs 81/2008 ovvero:*

- 1. In occasione di modifiche del processo produttivo;**
- 2. In occasione di modifiche della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;**
- 3. In relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione**
- 4. A seguito di infortuni significativi**
- 5. quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità**



A disposizione per chiarimenti

*[fabrizio.vestrucci@vigilfuoco.it](mailto:fabrizio.vestrucci@vigilfuoco.it)*

---

DM 02.09.2021 – Decreto GSA - DM 03.09.2021 – Mini Codice di Prevenzione Incendi

